


Imtech

Opslag hout / biomassa op terrein BOWIE

Afstand tussen de twee opstallen bedraagt minimaal 4,95 meter maximaal 5,38 meter. WBDBO beide wanden 60 minuten

Rood gearceerde wanden bijvoorkeur: betonnen stapelblokken Legjoblock type 800*1600*400 of gelijkwaardig afmetingen houtopslag in overleg met BOWIE te bepalen mede afhankelijk van dagelijkse aanleveringen en besrijfstijden locatie.

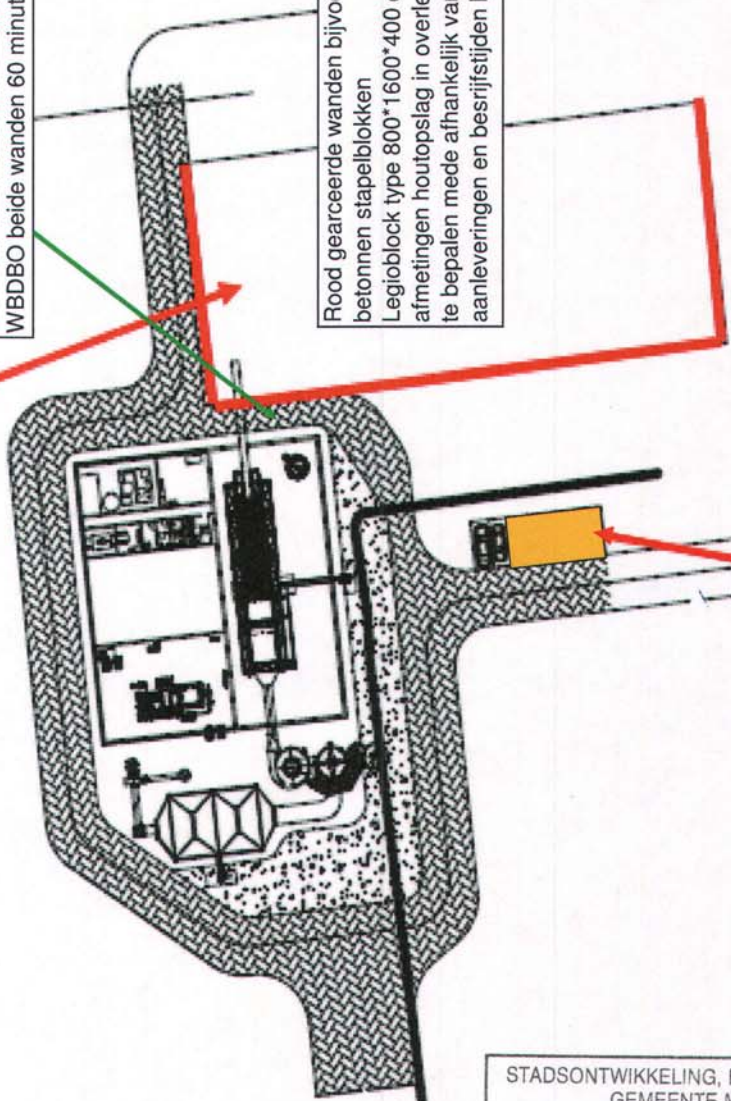

Opstelplaats blusvoertuig brandweer

STADSONTWIKKELING, ECONOMIE EN BEHEER GEMEENTE MAASTRICHT SECTOR VERGUNNEN, TOEZICHT EN HANDHAVEN	
Ontvangen op	
18 JAN. 2012	
Behoort bij besluit van B&W nr. 11-1199 W B	
d.d.	